



231012341591



中和
ZHONGHE

检 测 报 告

报告编号:G-ZH2026HJ0113

委托单位: 江苏徐塘发电有限责任公司

受检单位: 江苏徐塘发电有限责任公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水



江苏中和检测科技有限公司

二〇二六年八月二十八日

检测报告说明

- 一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 天内向本公司提出，逾期视为认可；
- 二、本报告仅对所检样品负责；送样委托检测，仅对接收的样品检测结果负责，不对其来源负责；
- 三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；
- 四、本报告涂改无效、增删无效，未加盖本公司的报告专用章及骑缝章无效；
- 五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；
- 六、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司盖鲜章确认；
- 七、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，其排放标准由客户提供；
- 八、本公司出具的检验检测报告均提供方法检出限，检测结果低于方法检出限时以“ND”表示，高于方法检出限时直接报告结果。

单位：江苏中和检测科技有限公司

地址：江苏省徐州市邳州市炮车街道领先路 1-7 号 7 号办公楼

电话：13805225261

传真：0516-86601178

邮编：221300

Email: zhjc6666@126.com

检测报告

报告编号:G-ZH2026HJ0113

第 1 页, 共 4 页

委托单位	江苏徐塘发电有限责任公司	地 址	邳州市运河镇徐塘村
联 系 人	郭冬	电 话	13626160469
受检单位	江苏徐塘发电有限责任公司	地 址	邳州市运河镇徐塘村
联 系 人	郭冬	电 话	13626160469
检测单位	江苏中和检测科技有限公司	采样人	刘钦伟、沈亮
采样日期	2026.01.26	分析日期	2026.01.26~2026.01.29
检测项目	废水: pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷。		
检测依据	见第 3 页		
结 论	仅提供检测数据, 不做具体评价		
报告解释 与说明	G-ZH2026HJ0113 报告替换 ZH2026HJ0113 报告, 修改内容为第 2 页备注增加废水执行标准。		
编制: <u> 美俊溪 </u> 审核: <u> 滕冬梅 </u> 签发: <u> 12/11/26 </u>  签发日期: 2026 年 08 月 28 日			

检 测 结 果

报告编号:G-ZH2026HJ0113

第 2 页, 共 4 页

废水检测结果				
采样点位	循环水排放口 DW001 (WW-1)	采样日期		2026.01.26
检测项目	样品编号			
	PN2406005-20 WW-1-1-1	PN2406005-20 WW-1-1-2	PN2406005-20 WW-1-1-3	标准限值
pH 值 (无量纲)	8.3 (10.3℃)	8.2 (10.5℃)	8.3 (10.7℃)	6~9
悬浮物 (mg/L)	46	42	54	70
化学需氧量 (mg/L)	96	89	85	100
总磷 (mg/L)	0.36	0.44	0.42	0.5
氨氮 (mg/L)	6.95	7.42	7.54	15
样品状态	无色、透明、无异味、 无油膜	无色、透明、无异味、 无油膜	无色、透明、无异味、 无油膜	—
备注	1.pH 值检测结果中的温度仅作为该项目的辅助参数； 2.标准限值由委托方参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)提供。			

本页以下空白

检测依据

报告编号:G-ZH2026HJ0113

第 3 页, 共 4 页

类别	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
备注	—		


主要检测仪器设备

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	电子天平	TP-214	23FA-IN002
2	标准微晶 COD 消解器	YH-XJ08	23FA-IN036
3	标准微晶 COD 消解器	YH-XJ08	23FA-IN037
4	电热鼓风干燥箱	GZX-9140MBE	24FA-IN001
5	紫外可见分光光度计	TU-1810D	24FA-IN017
6	高氯回流消解仪	SH-6G 型	24FA-IN018
7	便携式酸度计	PHBJ-260	24FA-OUT010
备注	—		

检测点位示意图

报告编号:G-ZH2026HJ0113

第 4 页, 共 4 页

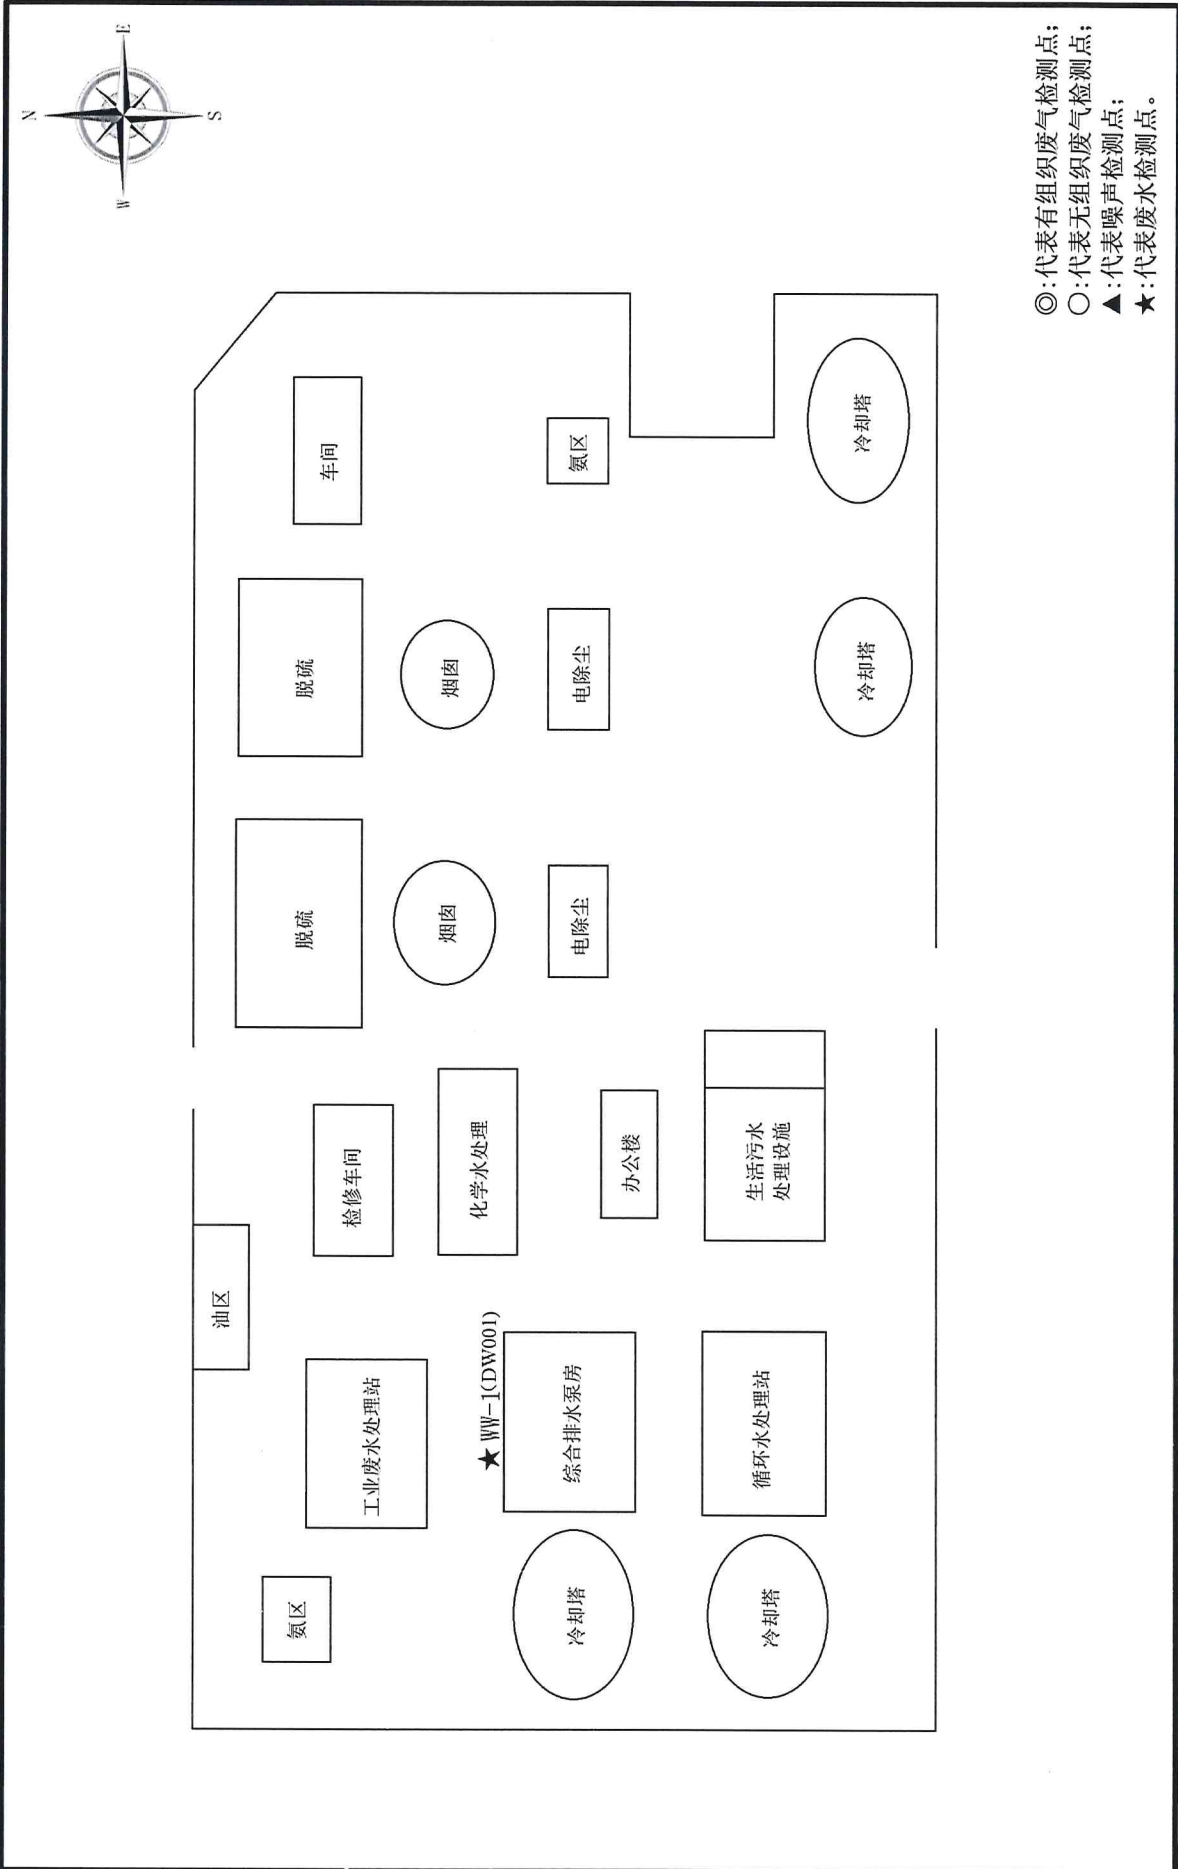

报告结束